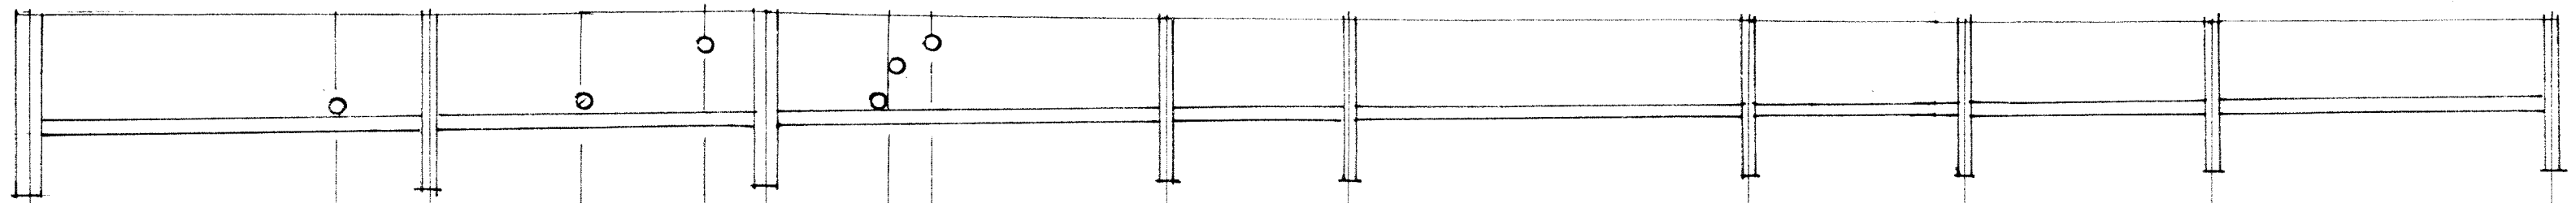

Rzędne terenu	17,0		17,0		17,0		17,0		17,0		16,9		16,9		16,9	
Rzędne dna rurociąg.	15,0		15,65		15,07		15,09		15,11		15,12		15,14		15,16	
Głębokości	2,0		1,95		1,93		1,91		1,89		1,88		1,86		1,74	
Materiał, średnice spadki, otulenia	φ200x5,9-kl S	0,5%	13	φ 200	0,5 – 11			φ200x5,9-kl S	0,5 – 13							
Odległości	0,0		10		13		18		22		24		26		29,5	
Oznaczenia	1 17,00 / 14,00		9 17,00 / 14,07		10 17,00 / 14,12						11 16,90 / 14,19					
Rodzaj studni Typ włazu	PVC φ 1000 B 125		PVC φ 425 B 125		PVC φ 1000 B 125						PVC φ 425 B 125					

Rzędne terenu	16,9		16,9		16,9		16,9		16,9		16,9		16,9		16,9	
Rzędne dna rurociąg.	15,18		15,32		15,34		15,36		15,38		15,39		15,41		15,43	
Głębokości	1,72		1,58		1,56		1,54		1,52		1,51		1,49		1,47	
Materiał, średnice spadki, otulenia	200	0,5 – 7		200	0,5 – 8			200	0,5 – 11							
Odległości	31		63		71				82							
Oznaczenia	12 16,90 / 14,22		13 16,90 / 14,28		14 16,90 / 14,32		15 16,90 / 14,36				16 16,90 / 14,41					
Rodzaj studni Typ włazu	PVC φ 425 B 125		PVC φ 425 B 125		PVC φ 425 B 125		PVC φ 425 B 125				PVC φ 425 B 125					

Projektował	mgr inż. Witold Małafiejski upr. nr 2454/Gd/86	Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” Tczew	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Partyka upr. nr POM/0160/PWOS/06		
Tytuł projektu:	Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 1 i nr 2 wraz z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachow	Skala	1:100/200
Adres:	Tczew - dz. nr 179/3, 186/3, 220/8		
Branża:	Sanitarna	Stadium	PBW
Nazwa rysunku:	Profil podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej 1 – 9 – 16 (bud. nr 2)	Nr rysunku	11